


LEGENDA CIRCUITI			
Segno	Descrizione Linea	Tip. Fila	CONNESSIONI
QUADRO GENERALE - GE-0			
GE-0	LINEA QUADRO GE-0 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-1	LINEA QUADRO GE-1 PIANO PRIMO	SA	FOURIER 1000
GE-2	LINEA QUADRO GE-2 PIANO TERZA	SA	FOURIER 1000
GE-3	LINEA QUADRO GE-3 BARBICORDANTE	SA	FOURIER 1000
GE-4	QUADRO BAR	SA	FOURIER 1000
GE-5	LINEA QUADRO GE-5 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-6	LINEA QUADRO GE-6 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-7	LINEA QUADRO GE-7 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-8	LINEA QUADRO GE-8 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-9	LINEA QUADRO GE-9 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-10	LINEA QUADRO GE-10 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-11	LINEA QUADRO GE-11 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-12	LINEA QUADRO GE-12 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-13	LINEA QUADRO GE-13 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-14	LINEA QUADRO GE-14 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-15	LINEA QUADRO GE-15 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-16	LINEA QUADRO GE-16 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-17	LINEA QUADRO GE-17 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-18	LINEA QUADRO GE-18 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-19	LINEA QUADRO GE-19 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-20	LINEA QUADRO GE-20 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-21	LINEA QUADRO GE-21 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-22	LINEA QUADRO GE-22 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-23	LINEA QUADRO GE-23 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-24	LINEA QUADRO GE-24 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-25	LINEA QUADRO GE-25 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-26	LINEA QUADRO GE-26 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-27	LINEA QUADRO GE-27 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-28	LINEA QUADRO GE-28 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-29	LINEA QUADRO GE-29 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-30	LINEA QUADRO GE-30 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-31	LINEA QUADRO GE-31 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-32	LINEA QUADRO GE-32 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-33	LINEA QUADRO GE-33 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-34	LINEA QUADRO GE-34 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-35	LINEA QUADRO GE-35 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-36	LINEA QUADRO GE-36 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-37	LINEA QUADRO GE-37 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-38	LINEA QUADRO GE-38 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-39	LINEA QUADRO GE-39 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-40	LINEA QUADRO GE-40 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-41	LINEA QUADRO GE-41 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-42	LINEA QUADRO GE-42 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-43	LINEA QUADRO GE-43 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-44	LINEA QUADRO GE-44 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-45	LINEA QUADRO GE-45 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-46	LINEA QUADRO GE-46 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-47	LINEA QUADRO GE-47 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-48	LINEA QUADRO GE-48 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-49	LINEA QUADRO GE-49 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-50	LINEA QUADRO GE-50 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-51	LINEA QUADRO GE-51 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-52	LINEA QUADRO GE-52 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-53	LINEA QUADRO GE-53 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-54	LINEA QUADRO GE-54 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-55	LINEA QUADRO GE-55 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-56	LINEA QUADRO GE-56 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-57	LINEA QUADRO GE-57 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-58	LINEA QUADRO GE-58 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-59	LINEA QUADRO GE-59 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-60	LINEA QUADRO GE-60 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-61	LINEA QUADRO GE-61 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-62	LINEA QUADRO GE-62 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-63	LINEA QUADRO GE-63 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-64	LINEA QUADRO GE-64 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-65	LINEA QUADRO GE-65 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-66	LINEA QUADRO GE-66 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-67	LINEA QUADRO GE-67 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-68	LINEA QUADRO GE-68 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-69	LINEA QUADRO GE-69 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-70	LINEA QUADRO GE-70 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-71	LINEA QUADRO GE-71 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-72	LINEA QUADRO GE-72 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-73	LINEA QUADRO GE-73 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-74	LINEA QUADRO GE-74 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-75	LINEA QUADRO GE-75 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-76	LINEA QUADRO GE-76 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-77	LINEA QUADRO GE-77 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-78	LINEA QUADRO GE-78 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-79	LINEA QUADRO GE-79 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-80	LINEA QUADRO GE-80 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-81	LINEA QUADRO GE-81 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-82	LINEA QUADRO GE-82 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-83	LINEA QUADRO GE-83 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-84	LINEA QUADRO GE-84 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-85	LINEA QUADRO GE-85 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-86	LINEA QUADRO GE-86 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-87	LINEA QUADRO GE-87 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-88	LINEA QUADRO GE-88 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-89	LINEA QUADRO GE-89 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-90	LINEA QUADRO GE-90 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-91	LINEA QUADRO GE-91 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-92	LINEA QUADRO GE-92 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-93	LINEA QUADRO GE-93 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-94	LINEA QUADRO GE-94 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-95	LINEA QUADRO GE-95 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-96	LINEA QUADRO GE-96 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-97	LINEA QUADRO GE-97 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-98	LINEA QUADRO GE-98 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-99	LINEA QUADRO GE-99 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000
GE-100	LINEA QUADRO GE-100 LINEA BAR	SA	FOURIER 1000

Indicazioni Generali

- devono essere interconnesse in equipotenzialità con l'impianto di terra tutte le masse estranee che possono indurre nell'ambiente situazioni di pericolo, con cavi di adeguata sezione - colore gialloverde;
- i componenti dell'impianto con doppio grado di isolamento non devono essere connessi all'impianto di terra;
- i componenti dell'impianto devono avere caratteristiche in grado di protezione idonee all'ambiente di installazione e devono essere messi in opera nel rispetto delle norme vigenti e secondo le indicazioni del costruttore;
- le caratteristiche dei corpi illuminanti devono essere idonee all'ambiente ed alla modalità di installazione;
- i circuiti operanti a tensioni diverse devono essere elettricamente isolati per la tensione maggiore;
- in caso di attraversamento di compartimenti antincendio diversi con condutture elettriche, deve essere ripristinato il grado di resistenza al fuoco (REI) delle strutture;
- tutte le connessioni devono essere realizzate all'interno delle cassette di derivazione con morsetti a mantello di adeguata misura;
- per la colorazione dei cavi saranno rispettate le seguenti indicazioni:
 - fasì - marrone / nero / grigio
 - neutro - blu
 - conduttori di terra / PE - gialloverde
- All'interno dei locali non è consentito il transito di condutture elettriche appartenenti ad impianti di altre attività, alimentati da diverso punto di consegna.

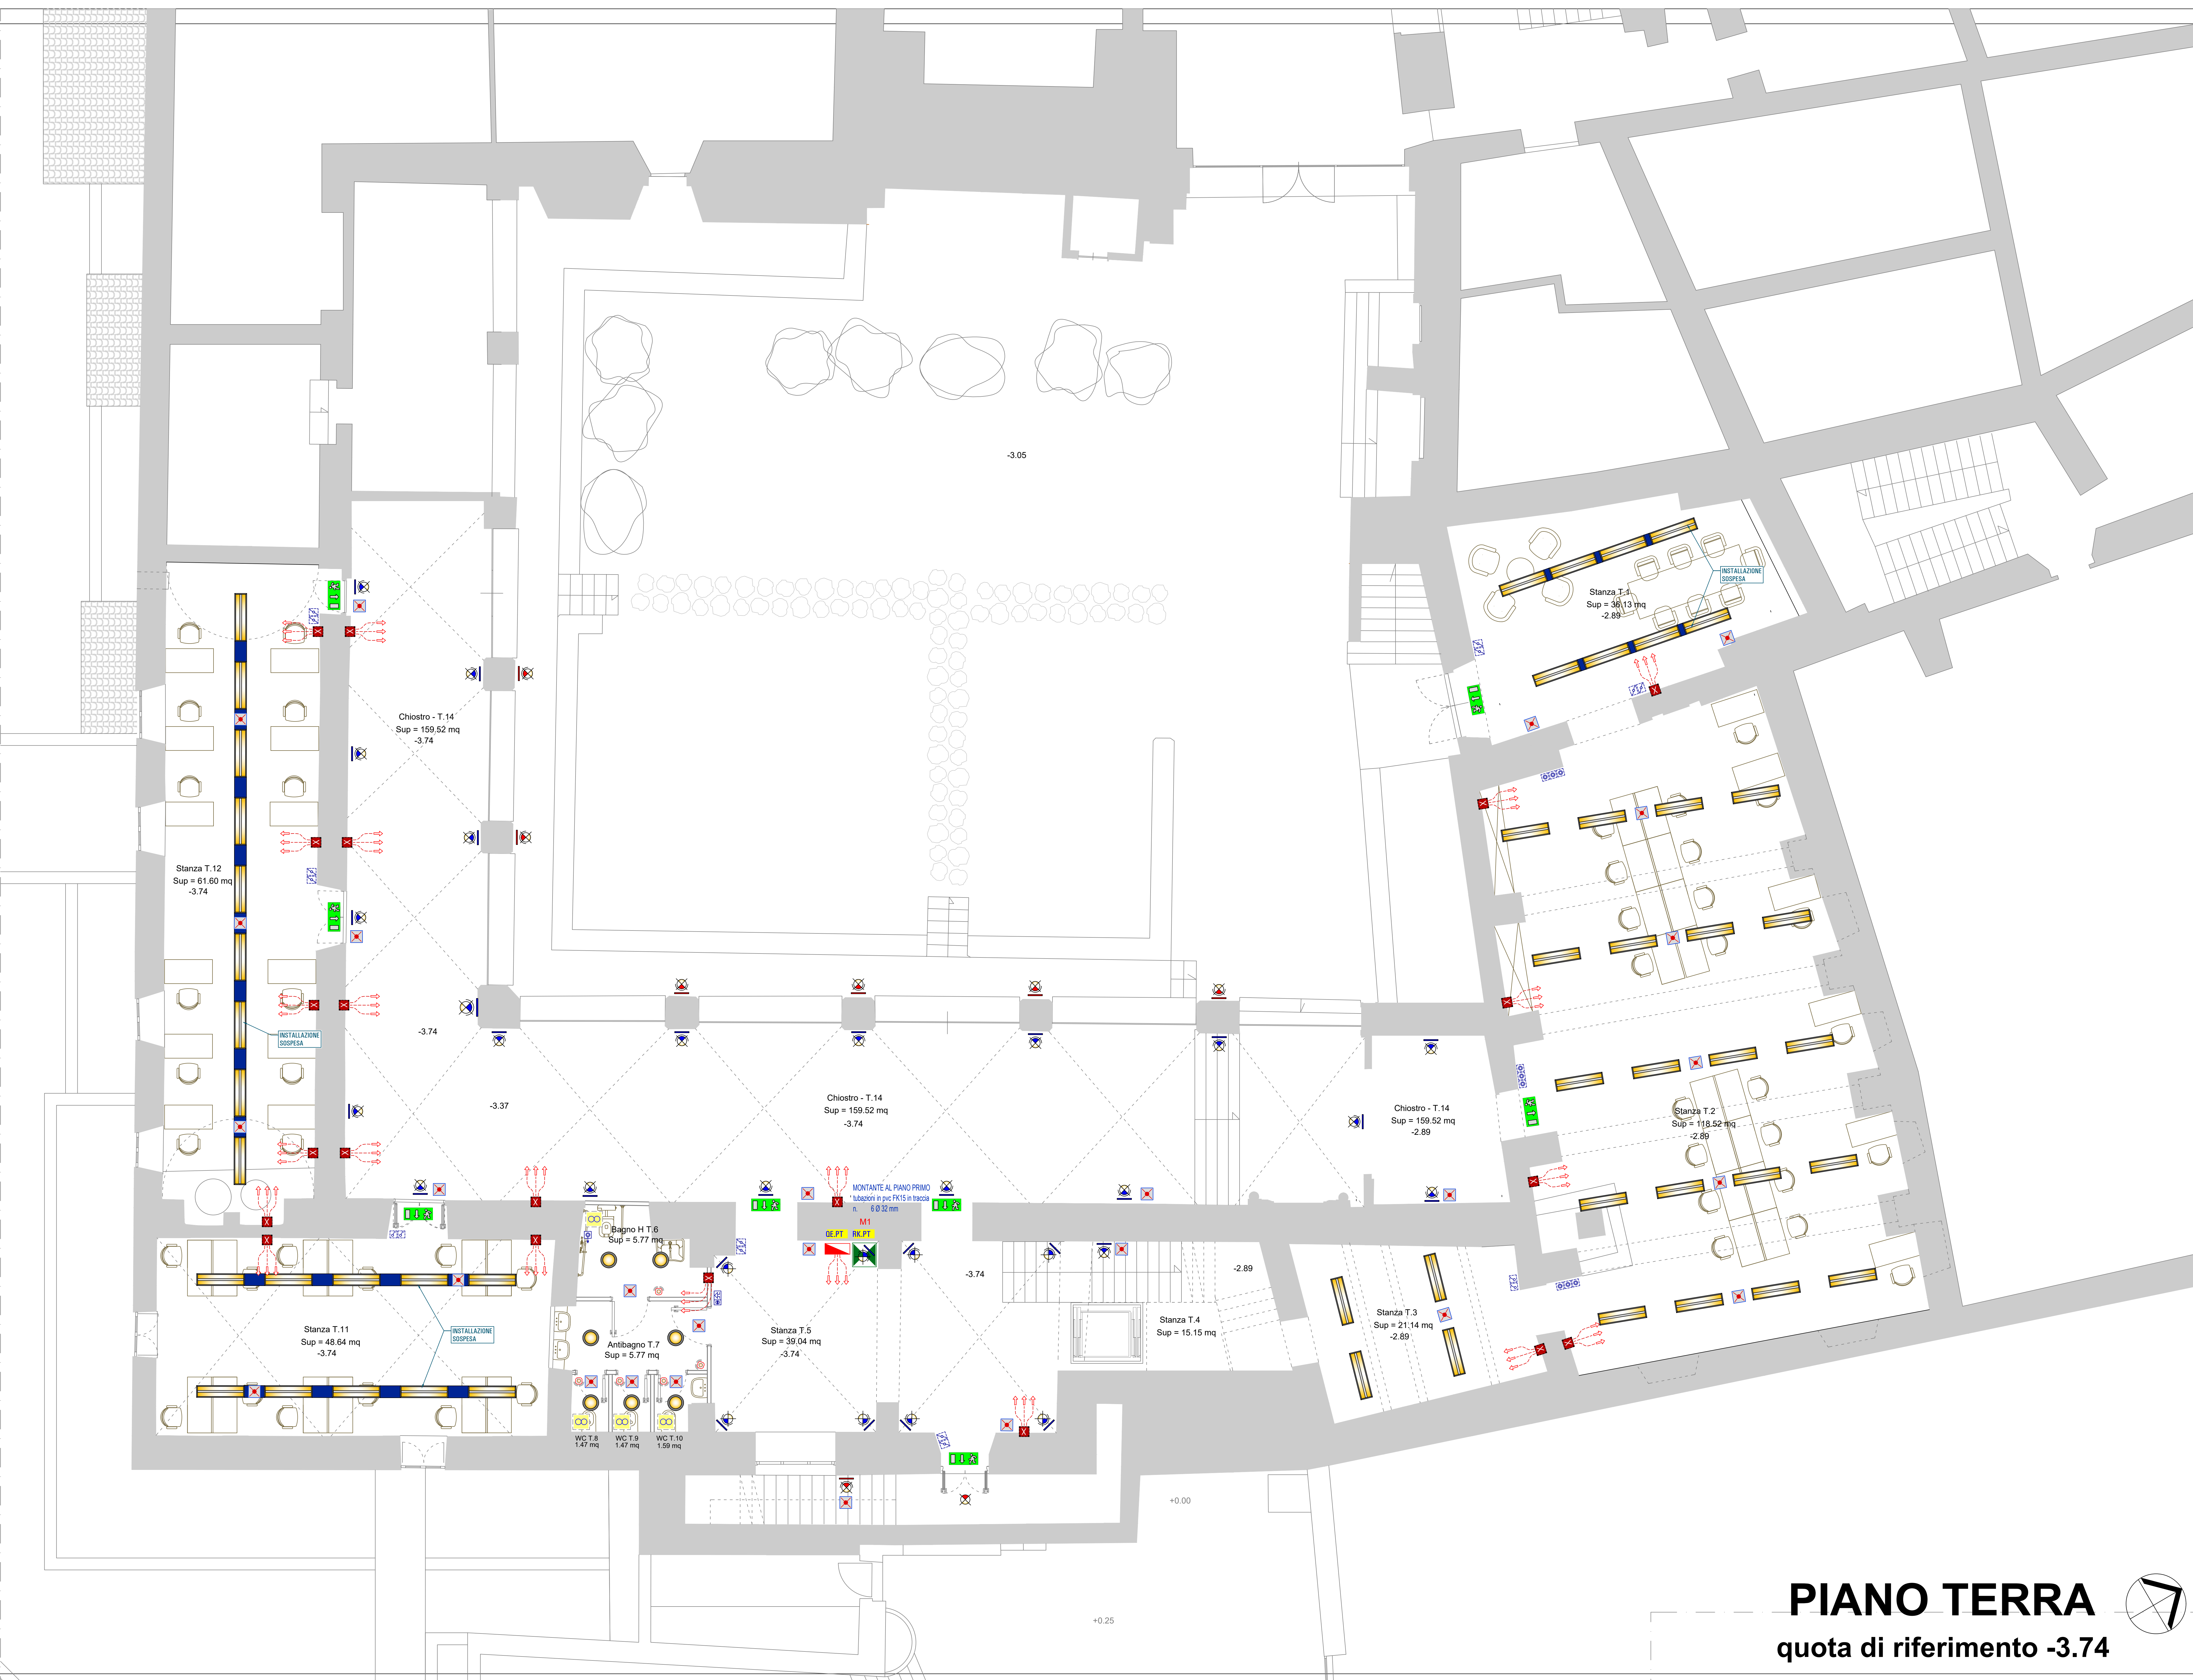

PIANO TERRA

quota di riferimento -3.74

LEGENDA SIMBOLI	
	QUADRO ELETTRICO DISTRIBUZIONE
	QUADRO GENERALE - punto consegna
	QUADRO PIANO PRIMO - reception piano primo
	QUADRO PIANO TERZA - stanza T.5 piano terra
	Quadre BAR
	ARMADIO / QUADRO RACK
	Rack PIANO PRIMO - reception piano primo
	Rack PIANO TERZA - stanza T.5 piano terra
	CENTRALE RAI
	GRUPPO UPS (preposizione)
	DISPERDENTE PIANTO DI TERRA Pala in acciaio zincato lung. 200 cm infissa a terra
	INTERRUTTORE UNIPOLARE
	DEVIATORE
	PULSANTE
	PULSANTE A TIRANTE servizi disabili
	SIRENA / BUZZER / BUZZER SELV servizi disabili
	RIELEVATORE DI PRESSIONE installazione soffitto / parete - all'esterno IP55
LEGENDA CORPI ILLUMINANTI	
	Corpo illuminante luce diretta fondo LED 4000K - C50-80 Installazione a soffitto - plafone - IP40
	Corpo illuminante proiettore fisso / orientabile LED 4000K - C50-80 Installazione a parete - IP40
	Corpo illuminante proiettore fisso / orientabile LED 4000K - C50-80 Installazione a parete - IP55
	Corpo illuminante luce diretta modulo 1200 x 300 mm LED 4000K - C50-80 - UGR -19 Installazione a soffitto - plafone - IP40
	Corpo illuminante luce diretta modulo 1200 x 300 mm LED 4000K - C50-80 - UGR -19 Installazione modulare a sospensione - IP40
	Corpo illuminante luce diretta modulo 1200 x 300 mm LED 4000K - C50-90 Installazione a soffitto - plafone - IP55
	Corpo illuminante faretti luce diretta LED 4000K - C50-90 Installazione a soffitto - plafone / incasso - IP40
	Corpo illuminante faretti luce diretta LED 4000K - C50-90 Installazione a soffitto - sospeso - IP40
	Corpo illuminante luce sicurezza autoalimentata LED 400 / 600 / 1000 lm - diagnostica autofocus tipo S.E. autonomia 60 minuti
	Corpo illuminante luce sicurezza autoalimentata LED: serigrafia "Uscita Sicurezza" - h 15 cm visibilità 30 m diagnostica autofocus tipo S.A. autonomia 60 minuti
DISTRIBUZIONE	
	CASSETTA DI DERIVAZIONE installazione all'incasso
	Tubazione in PVC flessibile (PVC) - dimensioni Ø 20 / 25 / 32 mm - posa ad incasso pavimento / parete

NOTA:
Le condutture di distribuzione secondaria saranno dimensionate in funzione del numero e della formazione dei circuiti presenti, nel rispetto dei coefficienti di stendimento previsti dalla normativa vigente e riportati nella relazione tecnico specialistica.

CITTÀ DI VITERBO

Settore VII - Urbanistica e Centro Storico

"RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI LOCALI DELL'EX RISTORANTE "LA ZAFFERA", SITO A PIAZZA SAN CARLUCCIO, NEL QUARTIERE MEDIOEVALE DI SAN PELLEGRINO, PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO MULTIMEDIALE"

Ambito della prima fase della Strategia Territoriale del PR FERS 2021-2027 - Obiettivo di Policy 5 (OP-5)
CUP: D89D23000210002 - CIG: B5864DF10E

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

Distribuzione Luce Ordinaria e sicurezza - Piano Terra

Riferimento 28	Elaborato IE-1	Data 21 giugno 2025	Scala 1:50
-------------------	-------------------	------------------------	---------------

PROGETTAZIONE

UFFICIO URBANISTICA E CENTRO STORICO

Architetto **DANILO PASQUINI**
COLLABORATORI:
Architetto GIUSEPPE BOLDRINI

Dirigente del Settore VII
Architetto **STEFANO PERUZZO**
Responsabile Unico del Procedimento
Architetto **STEFANO PERUZZO**