

[illegible]


Indicazioni Generali

- devono essere interconnesse in equipotenzialità con l'impianto di terra tutte le masse estranee che possono indurre all'interno situazioni di pericolo, con cavi di adeguata sezione - colore gialloverde;
- i componenti dell'impianto di doppio grado di isolamento non devono essere connessi all'impianto di terra;
- i componenti dell'impianto devono avere caratteristiche e grado di protezione idonee all'ambiente di installazione e devono essere messi in opera nel rispetto delle norme vigenti secondo le indicazioni del costruttore;
- le caratteristiche dei corpi illuminanti devono essere idonee nell'ambiente ed alla modalità di installazione;
- i circuiti operanti a tensioni diverse devono essere elettricamente isolati per la tensione maggiore;
- in caso di attraversamento di compartimenti antincendio diversi con condutture elettriche, deve essere ripristinato il grado di resistenza al fuoco (R) delle strutture;
- tutte le connessioni devono essere realizzate all'interno delle cassette di derivazione con morsetti a misura di adeguata misura.
- per la cablaggio dei cavi saranno rispettate le seguenti indicazioni:
 - fasi - marrone / nero / grigio
 - neutro - blu
 - conduttori di terra / PE - gialloverde
- all'interno dei locali non è consentito il transito di condutture elettriche appartenenti ad altri attività, alimentati da diversi punti di consegna.

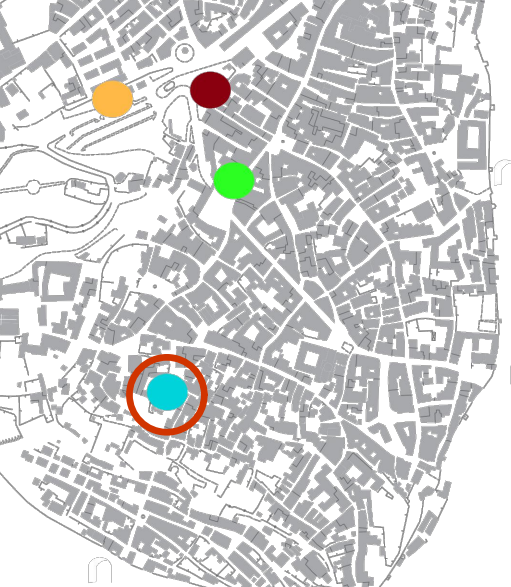
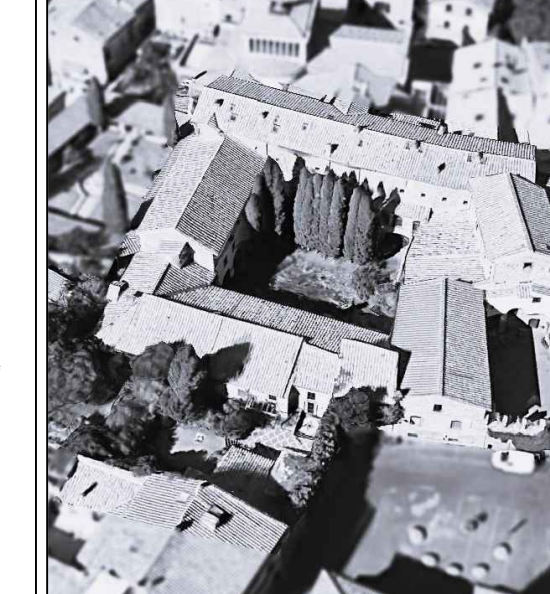


PIANO PRIMO

quota di riferimento +0.00 mt

LEGENDA SIMBOLI	
	QUADRO ELETTRICO DISTRIBUZIONE
	DE S Quadro GENERALE - punto consegna DE P1 Quadro PIANO PRIMO - reception piano primo DE P2 Quadro PIANO TERRA - stanza 1 piano terra Quadro BAR
	ARMADIO / QUADRO RACK
	RACK PIANO PRIMO - reception piano primo RACK PIANO TERRA - stanza 1 piano terra
	CENTRALE IRAI
	GRUPPO UPS
	DISPERDENTE IMPIANTO DI TERRA Pannello acciaio zincato length 200 cm infissa a terra
	INTERRUTTORE UNIPOLARE
	DEVIAITORE
	PULSANTE
	PULSANTE A TIRANTE servizi disabili
	SUONERIA / BUZZER / BUZZER SELV servizi disabili
	RILEVATORE DI PRESENZA installazione a soffitto - all'esterno (IP55)
LEGENDA CORPI ILLUMINANTI	
	Corpo illuminante luce dritta tondo LED 4000K - Cr-80 Installazione a soffitto - plafone - IP40
	Corpo illuminante proiettore fuso / orientabile LED 4000K - Cr-80 Installazione a parete - IP40
	Corpo illuminante proiettore fuso / orientabile LED 4000K - Cr-80 Installazione a parete - IP55
	Corpo illuminante luce dritta modulo 1200 x 300 mm LED 4000K - UGR-19 Installazione a soffitto - plafone - IP40
	Corpo illuminante luce dritta modulo 300 x 300 mm LED 4000K - Cr-90 / UGR-19 Installazione modulare a sospensione - IP40
	Corpo illuminante luce dritta modulo 1200 x 300 mm LED 4000K - Cr-90 Installazione a soffitto - plafone - IP45
	Corpo illuminante farello luce dritta LED 4000K - Cr-90 Installazione a soffitto - plafone / incasso - IP40
	Corpo illuminante farello luce dritta LED 4000K - Cr-90 Installazione a soffitto - sospeso - IP40
	Corpo illuminante luce sovracece autofalimentato LED 400 / 660 / 800 nm - diagnostica autotest IP40 - autonomia 60 minuti
	Corpo illuminante luce sovracece autofalimentato LED sferagata "Ultravioletto" - 385 nm - 385 nm visibilità 30 m diagnostica autotest Ipp0 SAA autonomia 60 minuti
DISTRIBUZIONE	
	CASSETTA DI DERIVAZIONE installazione ad incasso
	Tubazione in PVC flessibile (IPK15) -dimensioni Ø 20 / 25 / 32 mm - peso a incasso pavimento / parete

Le condutture di distribuzione secondaria saranno dimensionate in funzione del numero e della formazione dei circuiti presenti, nel rispetto dei coefficienti di stipamento previsti dalla normativa vigente e riportati nella relazione tecnica specialistica.

REGIONE LAZIO	 Confederazione dell'Unione europea						
CITTÀ DI VITERBO							
Settore VII - Urbanistica e Centro Storico							
							
"RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI LOCALI DELL'EX RISTORANTE "LA ZAFFERA", SITO A PIAZZA SAN CARLUCCIO, NEL QUARTIERE MEDIOEVALE DI SAN PELLEGRINO, PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO MULTIMEDIALE" <i>Ambito della prima fase della Strategia Territoriale del PR FR5 2021-2027 - Obiettivo di Policy 5 (OP-5)</i> CUP: D89D23000210002 - CIG: B5864DF10E							
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA							
Distribuzione Luce ordinaria e sicurezza - Piano Primo							
Riferimento 29	Elaborato IE-2		Data 21 giugno 2025		Scala 1:50		
PROGETTAZIONE				UFFICIO URBANISTICA E CENTRO STORICO			
Architetto DANILIO PASQUINI Collaboratori: architetto GIUSEPPE BOLDIRIN				Dirigente del Settore VII Architetto STEFANO PERUZZO			
				Responsabile Unico del Procedimento Architetto STEFANO PERUZZO			